

## 全国ステンレス溶接管流通在庫調査表

溶接管:全国

平成22年 9月

H22.10.27


(単位:トン)

用途	鋼種	前月末在庫	当月販売量	当月末在庫						合計	在庫増減	
				東北・北海道	関東・新潟	中部・北陸	関西・四国	中国	九州			
TPA (配管用鋼管)	304	9,981	3,557	490	3,532	839	3,994	336	1,070	10,260	+	279
	その他	983	252	13	276	22	528	12	99	950	▲	32
	小計	10,964	3,809	503	3,808	861	4,522	348	1,169	11,210	+	246
TPY (配管用大径鋼管)	304	715	140	2	279	22	388	0	27	718	+	3
	その他	117	10	0	12	0	101	0	0	113	▲	4
	小計	832	150	2	291	22	489	0	27	831	▲	1
KP (化粧管)	304	4,507	1,275	135	1,370	682	1,820	166	366	4,538	+	31
	その他	167	30	1	72	41	46	5	20	185	+	18
	小計	4,674	1,306	136	1,442	723	1,866	171	386	4,723	+	49
その他	304	403	187	54	171	18	112	7	19	381	▲	22
	その他	374	560	13	93	150	39	0	101	396	+	22
	小計	777	747	67	264	168	151	7	120	777	▲	0
合計		17,248	6,011	707	5,804	1,774	7,028	526	1,702	17,542	+	294


### 報告条件

- ①鋼種分類は、304とその他に分類して報告して下さい。
- ②販売量は、全国合計の販売数量です。
- ③当月末在庫は、自社のヤード、及び倉庫にある全ての在庫(工場、支店にある在庫及び預り在庫(ヤード品)、ユーザーへの預け在庫)を報告して下さい。
- ④当月末在庫の報告では複数箇所に在庫拠点がある会員社は各所在地域別(全国6ブロック)に在庫数量を記入して下さい。
- ⑤用途の分類は下記内容で区分して下さい。
  - TPA(配管用鋼管) :JIS G3459
  - TPY(配管用大径鋼管) :JIS G3468
  - KP(化粧管)
  - その他 :サニタリー管(TBS)、一般配管用鋼管(TPD)、ボイラ・熱交換器用鋼管(TB)、機械構造用鋼管(TKA,TKG)等
- ⑥数量は、トン単位の整数で記入して下さい。


### 配管用鋼管(在庫・販売)

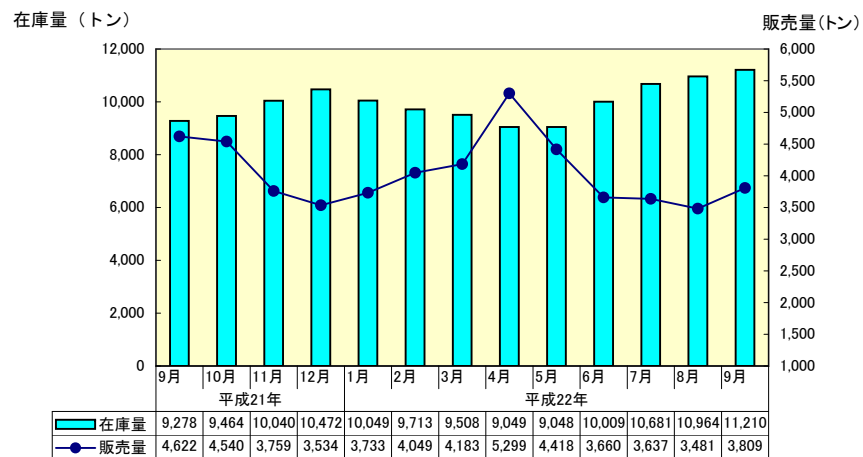


### 化粧管(在庫・販売)

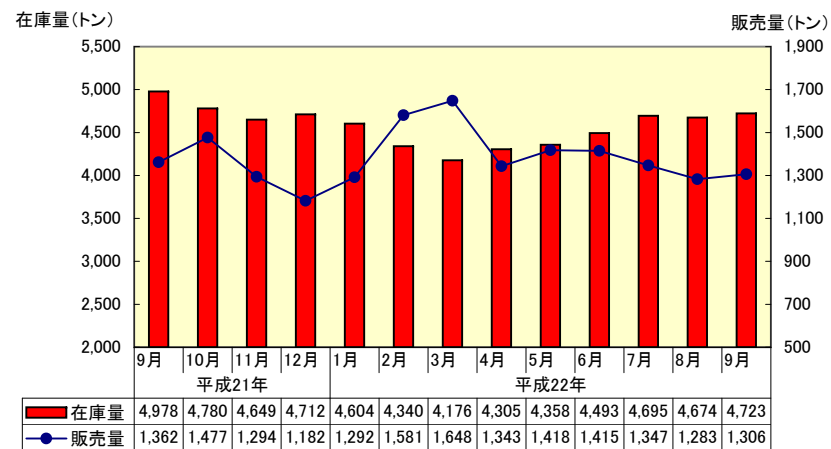

### 配管用大径鋼管(在庫・販売)

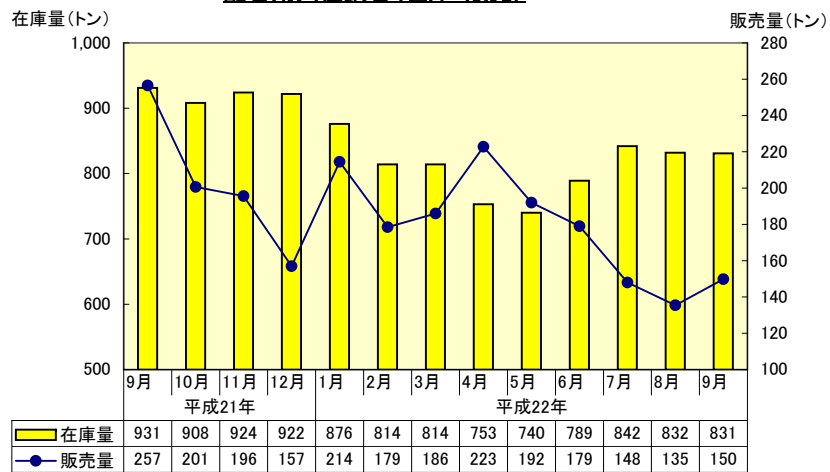

### その他の管(在庫・販売)

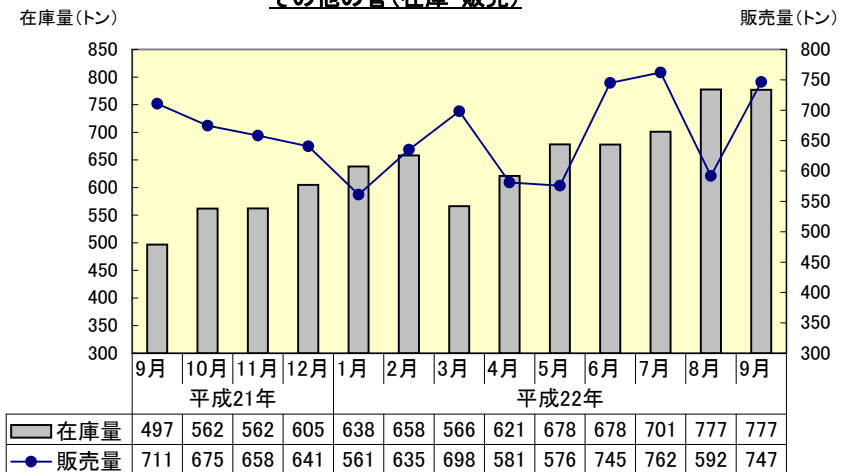

### 溶接管合計(在庫・販売)

