

全国ステンレス溶接管流通在庫調査表

溶接管:全国

令和2年08月

R2.9.28


(単位:トン)

用途	鋼種	前月末在庫	当月販売量	当月末在庫						合計	在庫増減
				東北・北海道	関東・新潟	中部・北陸	関西・四国	中国	九州		
TPA (配管用鋼管)	304	10,791	2,840	607	2,759	949	4,652	459	1,113	10,540	▲ 251
	その他	1,384	184	9	283	29	1,002	51	73	1,448	+ 64
	小計	12,174	3,025	616	3,042	978	5,654	511	1,187	11,988	▲ 186
TPY (配管用大径鋼管)	304	436	169	9	177	6	200	0	19	411	▲ 24
	その他	48	14	0	17	0	43	0	0	60	+ 12
	小計	484	183	9	194	6	243	0	19	471	▲ 12
KP (化粧管)	304	4,383	909	182	1,569	693	1,227	188	530	4,389	+ 7
	その他	140	21	5	38	26	34	8	29	141	+ 0
	小計	4,523	930	186	1,607	719	1,261	197	560	4,530	+ 7
その他	304	616	192	103	164	88	190	22	27	595	▲ 21
	その他	502	398	77	166	161	60	1	96	561	+ 59
	小計	1,118	591	180	330	249	250	23	123	1,156	+ 38
合計		18,299	4,729	992	5,173	1,951	7,409	731	1,889	18,145	▲ 154
対前月比		▲ 398	▲ 573	▲ 10	▲ 6	+	76	▲ 175	▲ 6	▲ 35	▲ 154


報告条件

- ①鋼種分類は、304とその他に分類して報告して下さい。
- ②販売量は、全国合計の販売数量です。
- ③当月末在庫は、自社のヤード、及び倉庫にある全ての在庫(工場、支店にある在庫及び預り在庫(ヤード品)、ユーザーへの預け在庫)を報告して下さい。
- ④当月末在庫の報告では複数箇所在庫拠点がある会員社は各所在地域別(全国6ブロック)に在庫数量を記入して下さい。
- ⑤用途の分類は下記内容で区分して下さい。
 - TPA(配管用鋼管) :JIS G3459
 - TPY(配管用大径鋼管) :JIS G3468
 - KP (化粧管)
 - その他 :サニタリー管(TBS)、一般配管用鋼管(TPD)、ボイラ・熱交換器用鋼管(TB)、機械構造用鋼管(TKA,TKC)等
- ⑥数量は、トン単位の整数で記入して下さい。


配管用鋼管(在庫・販売)

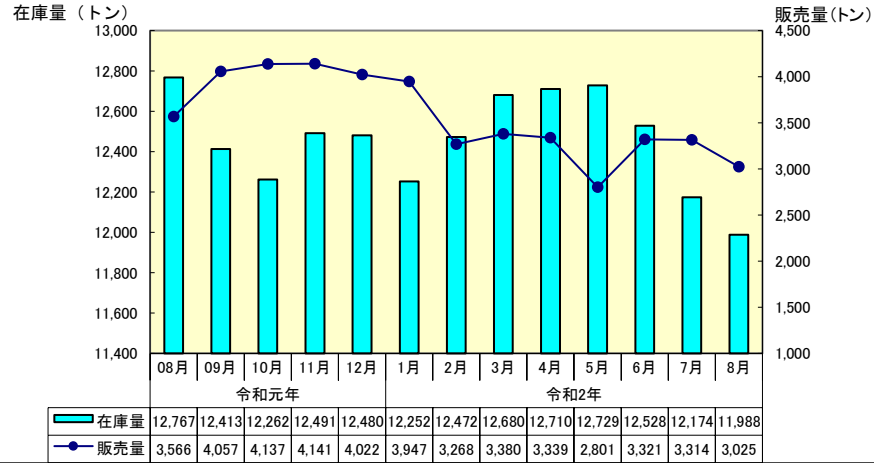


化粧管(在庫・販売)

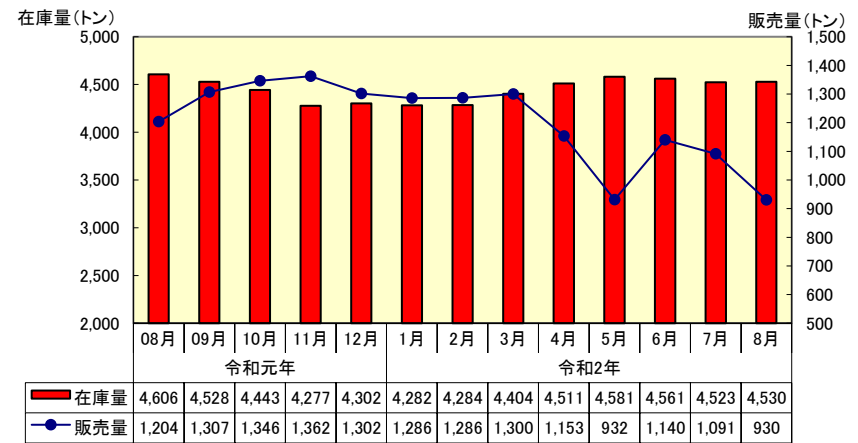

配管用大径鋼管(在庫・販売)

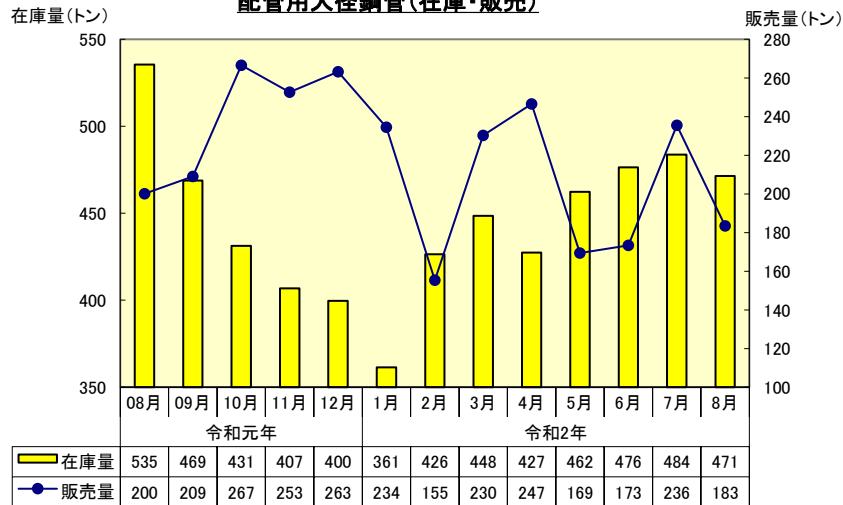


その他の管(在庫・販売)

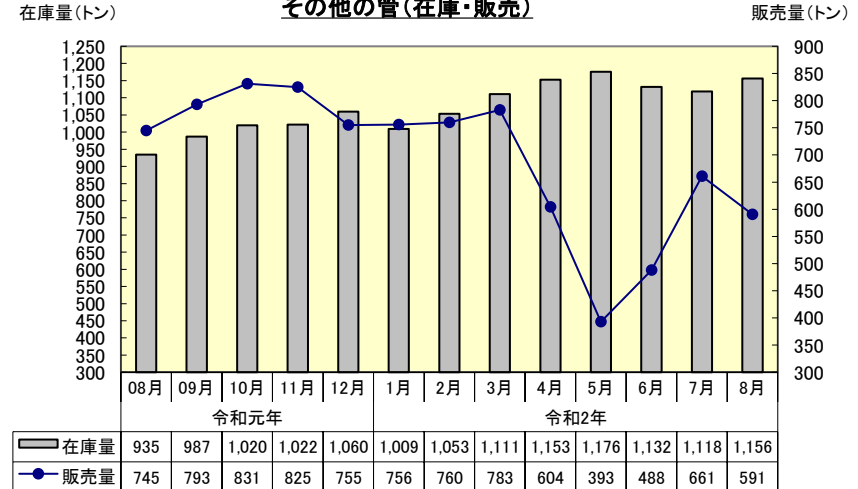

溶接管合計(在庫・販売)

在庫量(トン)

販売量(トン)

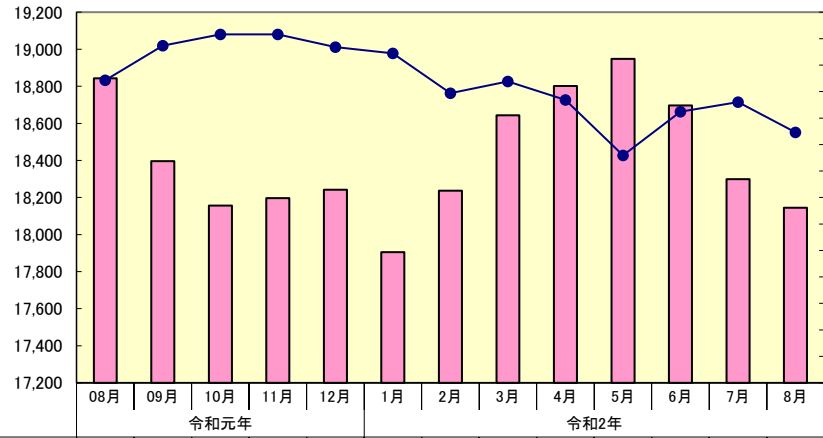

在庫量計	18,843	18,396	18,157	18,197	18,242	17,905	18,236	18,643	18,802	18,948	18,697	18,299	18,145
販売量	5,715	6,366	6,581	6,580	6,342	6,223	5,470	5,693	5,343	4,295	5,122	5,301	4,729